





- ■ ■ ■ LIMITE DO PLANO (CAOP 2008.0)
 - ■ ■ ■ LIMITE ACORDADO ENTRE CÂMARAS
 - ▨ ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIO.POR ANO DE OCORRÊNCIA
- CLASSE DE PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO
- MUITO ALTA
 - ALTA

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ESPOSENDE

CONDICIONANTES - ÁREAS PERCORRIDAS POR INCÊNDIO E PERIGOSIDADE DE INCÊNDIO FLORESTAL

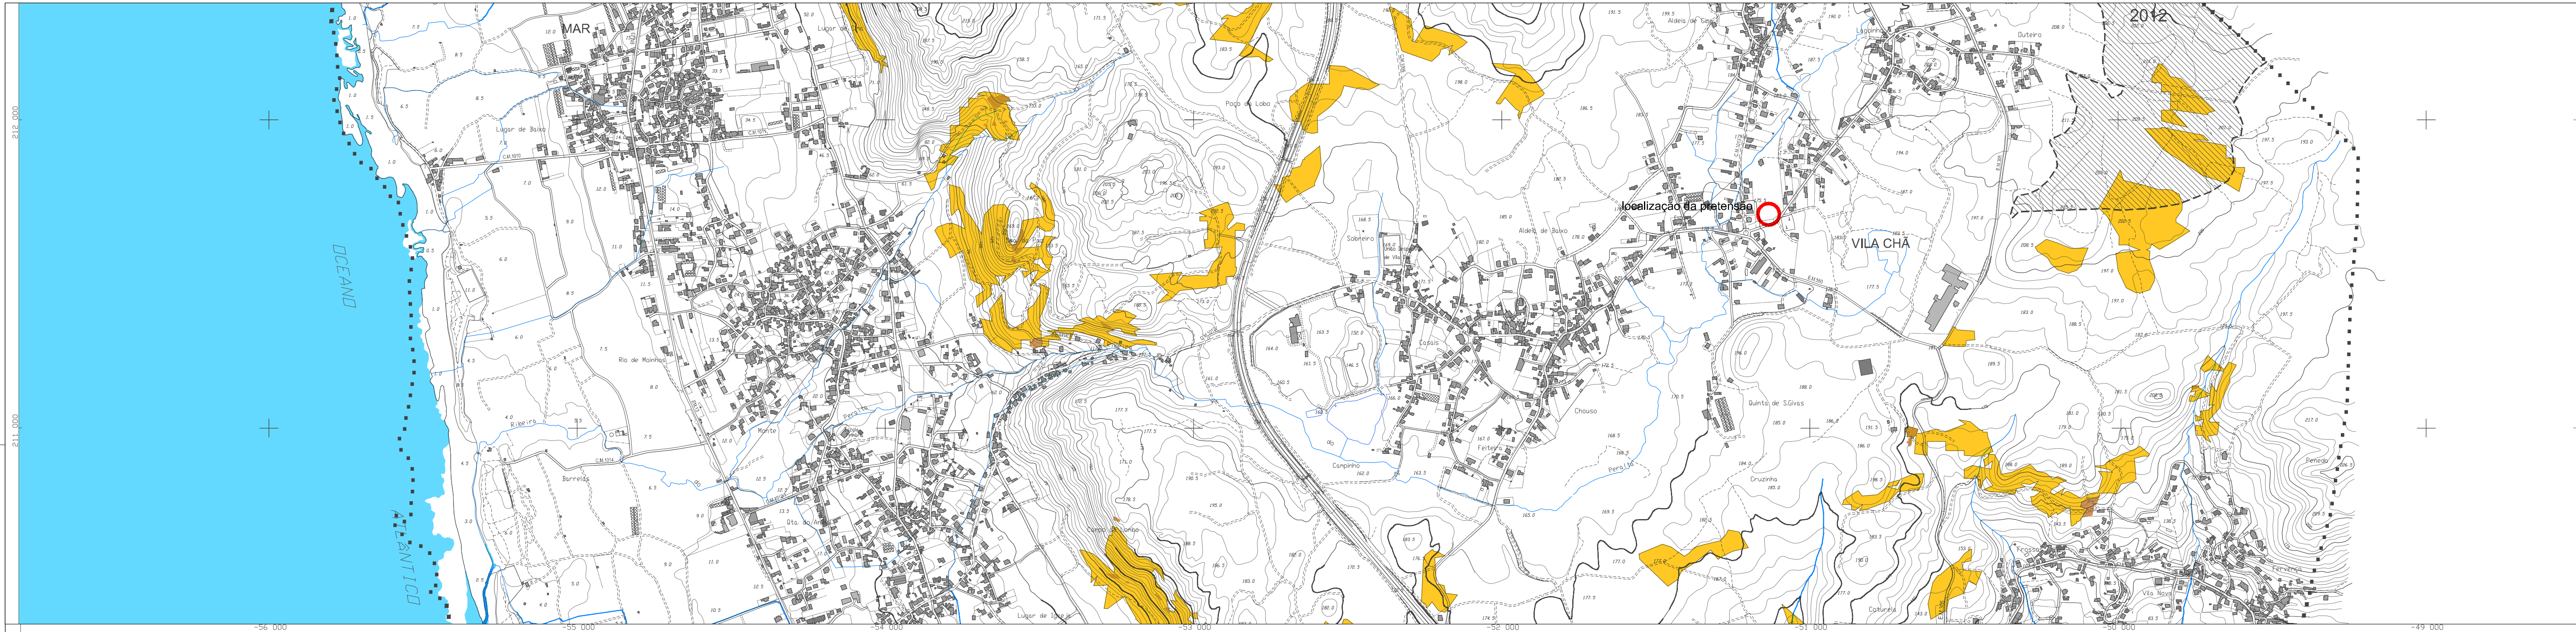

Gestão Integrada de Projectos e Planeamento, Lda
Estrada Exterior da Circunvalação, 3846-1°,Sala 5
Aresoa - 4435 Rio Tinto
Email: gpp@gpp.pt
tel. 229773900 Fax: 229773909



PROPOSTA DO PLANO
Equidistância das Curvas de Nível: 5 metros
Sistema de Referência: Datum 73 - Datum Alimétrico de Cascais
Projeção Cartográfica: Gauss-Kruger
Exactidão Posicional: 1,7m em Planimetria e 3,4m em Altimetria
Exactidão Temática: 95%
Entidade Proprietária: Associação de Municípios do Vale do Cávado e Direcção Geral do Território
Entidade Produtora e Data de Edição: ARTOP, Aero-Topografia, Lda, em 2009
Série Cartográfica: SCN 10K
Número, Data de Homologação e Entidade Responsável: Proc. nº 57, 2009-05-12, IGP



Data : SETEMBRO 2014

Planta nº : 211